Legenda:

- instalacja wody zimnej prowadzona pod stropem/w bruździe ściennej
- instalacja wody ciepłej prowadzona pod stropem/w bruździe ściennej
- (W1) - pion zimnej wody
- Zu - zawór umywalkowy do wody zimnej
- K - kurek ze złączką do węża

UWAGI
1. Lokalizacja przyborów i urządzeń - wg. proj. architektonicznego.
2. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczyć zgodnie z klasą odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów.
3. Należy stosować urządzenia i materiały, które posiadają odpowiednie atesty i dopuszczenia
4. Montaż podgrzewaczy c.w.u. - wykonać zgodnie z Instrukcją producenta.

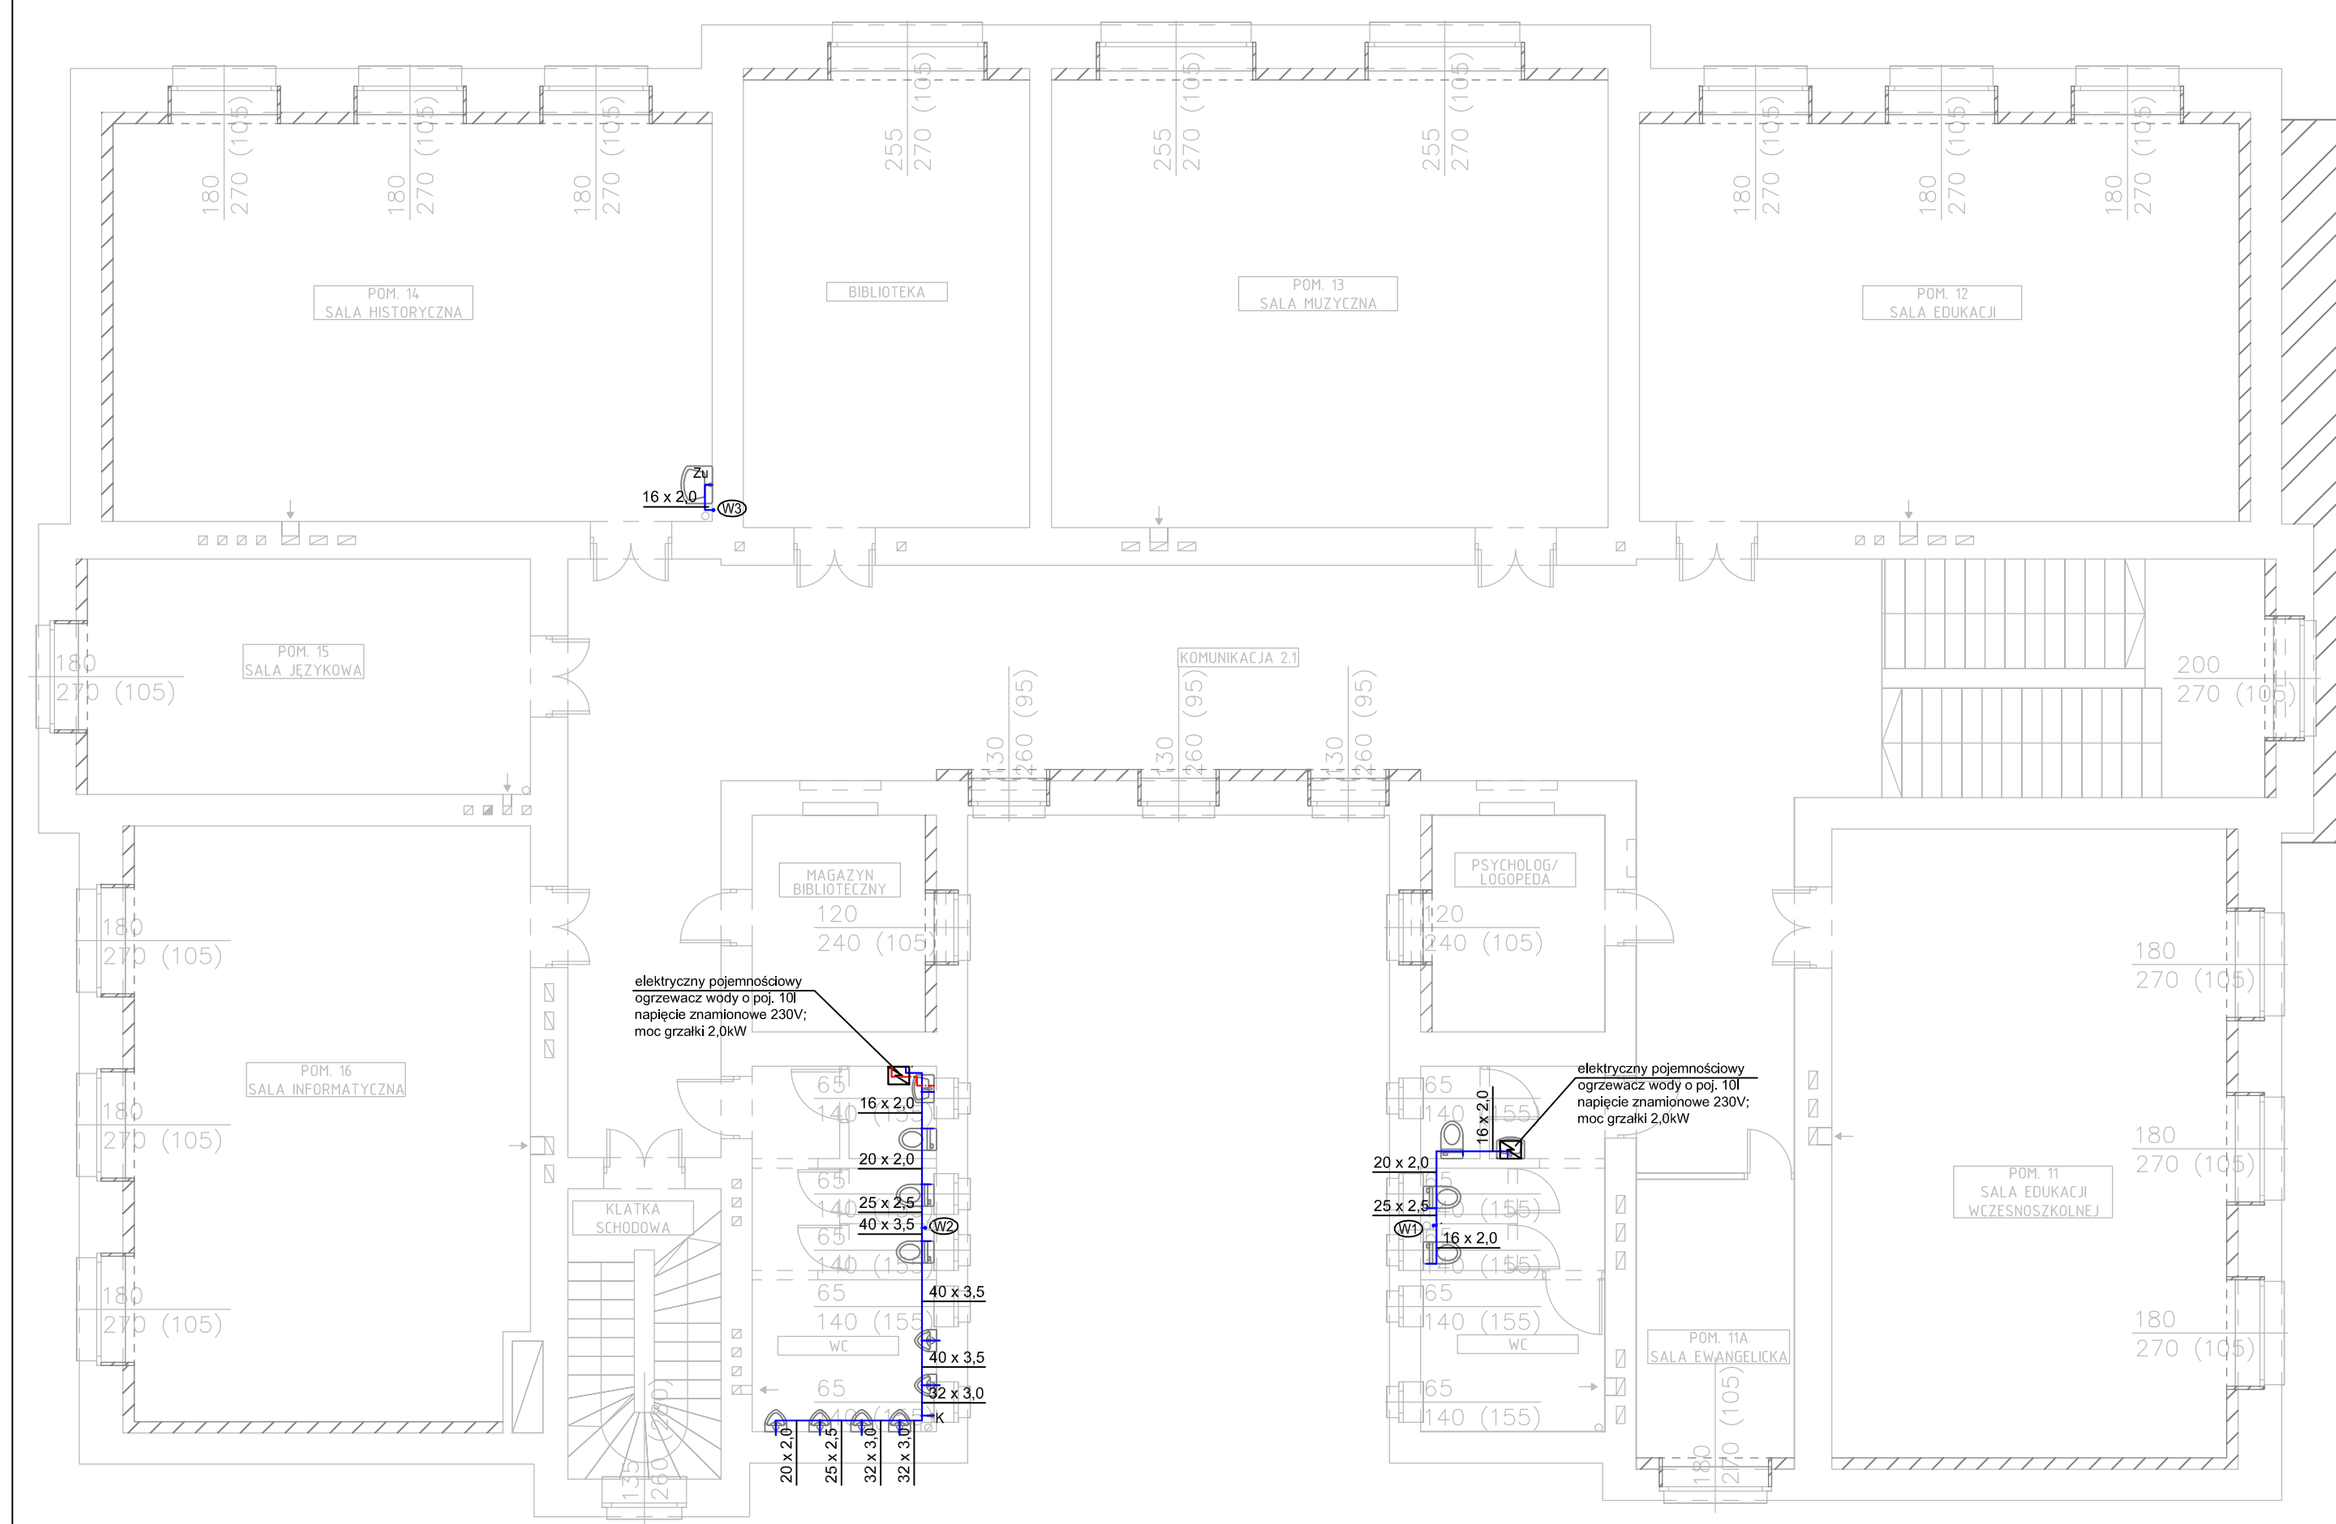

MIASTO PROJEKT ZABRZE

MIASTOPROJEKT ZABRZE SP. Z O.O.
UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 58,
44-113 GLIWICE

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - PT
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ -
- OŚWIATY PRZY UL. MICKIEWICZA 11 W SKOCZOWIE.

INWESTOR	GMINA SKOCZÓW 43-430 SKOCZÓW, UL. RYNEK 1
LOKALIZACJA	43-430 SKOCZÓW , UL. MICKIEWICZA 11 DZ. NR 262 OBRĘB 0001 CENTRUM

PRZEDMIOT RYSUNKU	BRANŻA
RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA WODY	SANITARNA

INSTALACJA WOD-KAN		SKALA	DATA	NR RYS.
mgr inż. Paweł Schabowicz upr. SLK/8896/PBS/19	PODPIS	1:100	LISTOPAD 2022	WK-4
mgr inż. Grzegorz Cal upr. SLK/4443/POOS/12	PODPIS			