


PRZEBUDOWA TOALET DAMSKIEJ I MĘSKIEJ W BUDYNKU DYDAKTYCZNYM  
W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. WASZYNGTONA 4/8, SEGMENT C, 1 PIĘTRO,  
INWESTOR: UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO-PRZYRODNICZY  
IM. J. DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

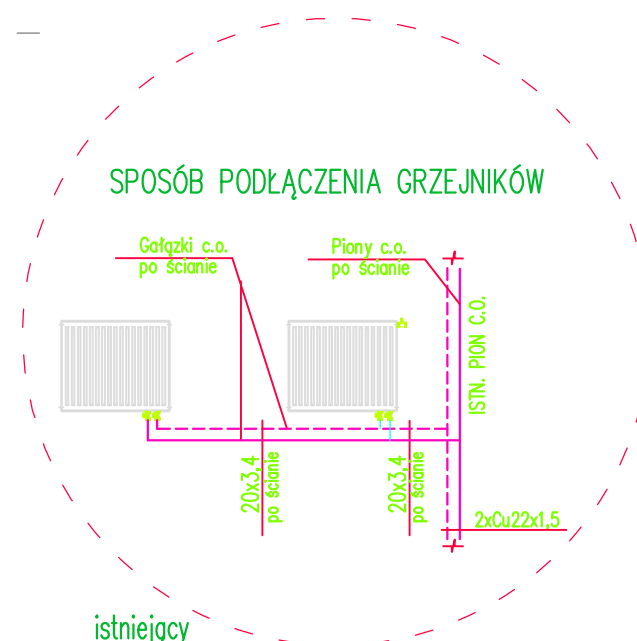

## ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

WĘZEŁ SANITARNY MĘSKI

1.1	PRZEDSIONEK
1,77m <sup>2</sup>	POSADZKA GRESOWA
1.2	PRZEDSIONEK
4,34m <sup>2</sup>	POSADZKA GRESOWA
1.3	KABINA WC
1,25m <sup>2</sup>	POSADZKA GRESOWA

## WĘZEL SANITARNY DAMSKI

1.4	PRZEDSIONEK
5,68m <sup>2</sup>	POSADZKA GRESOWA
1.5	PRZEDSIONEK
4,62m <sup>2</sup>	POSADZKA GRESOWA
1.6	KABINA WC
1,31m <sup>2</sup>	POSADZKA GRESOWA
1.7	KABINA WC
1,54m <sup>2</sup>	POSADZKA GRESOWA

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
-----------------------

20,51m<sup>2</sup>

PRACOWNIA PROJEKTOWA "WYKRZYKNIK", 43-190 MIKOŁÓW, UL.RYNEK 10, TEL.: 32 / 738 01 35

TEMAT RYSUNKU:	PROJEKT - RZUT PODSTAWOWY -INSTALACJA C.O. ORAZ WOD-KAN -INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ WYWIEWNEJ		DATA:	MAJ 2020
OBIEKT:	UNIwersytet Humanist.-PRZYRODN. IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE, BUDYNEK DYDAKTYCZNY PRZY UL. WASZYNGTONA 4/8, SEGMENT A, PARTER		NR PROJ.:	PA/10(256)/20
PROJEKTOWAŁ:	INŻ. STANISŁAW BODUSZEK NR UPRAWNIEŃ: 586/93-w specj. sanitarnej	PW	SKALA:	1:50
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. WOJCIECH RYLOWSKI NR UPRAWNIEŃ: SLK/5450/PWOS/14-w specj. sanitarnej		NR RYS.:	S1-ZAD-2

SPIS WENTYLATORÓW		
Fan-1	Fan-2	Fan-3
WENTYLATOR WYWIEWNY ŁĄZIENKOWY, OSIOWY Vw=50-100 m <sup>3</sup> /h dp=50Pa Nel=50,0W/ 230 V Op. cząsowe	WENTYLATOR WYWIEWNY ŁĄZIENKOWY, OSIOWY Vw=50-100 m <sup>3</sup> /h dp=50Pa Nel=50,0W/ 230 V Op. cząsowe	WENTYLATOR WYWIEWNY ŁĄZIENKOWY, OSIOWY Vw=50-100 m <sup>3</sup> /h dp=50Pa Nel=50,0W/ 230 V Op. cząsowe

Fan-1	Fan-2	Fan-3
WENTYLATOR WYWIEWNY ŁĄCZENKOWY, OSIOWY	WENTYLATOR WYWIEWNY ŁĄCZENKOWY, OSIOWY	WENTYLATOR WYWIEWNY ŁĄCZENKOWY, OSIOWY
Vw=50-100 m <sup>3</sup> /h	Vw=50-100 m <sup>3</sup> /h	Vw=50-100 m <sup>3</sup> /h
dp=50Pa	dp=50Pa	dp=50Pa
Nel=50,0W/ 230 V	Nel=50,0W/ 230 V	Nel=50,0W/ 230 V
Op. cząsowe	Op. cząsowe	Op. cząsowe

<b>Fan-2</b>	<b>Fan-3</b>
WENTYLATOR WYWIEWNY ŁAZIENKOWY, OSIOWY Vw=50-100 m <sup>3</sup> /h dp=50Pa	WENTYLATOR WYWIEWNY ŁAZIENKOWY, OSIOWY Vw=50-100 m <sup>3</sup> /h dp=50Pa
Nel=50,0W/ 230 V Op. czadsowe	Nel=50,0W/ 230 V Op. czadsowe

Fan-3  
WENTYLATOR WYWIEWNY  
ŁAZIENKOWY, OSIOWY  
Vw=50-100 m3/h  
dp=50Pa  
Nel=50,0W/ 230 V  
Op. czdrowe