


LEGENDA:

M2–M1 – linia wskazująca
sprawdzenie ochrony
odgromowej ujęte na
rys. P34

– linia wskazująca
strefę ochrony na
podstawie metody
toczącej się kuli

Uwaga:
– określono klasę odgromową LPS IV dla której dokonano
sprawdzenia na podstawie parametrów toczącej się kuli
* promień toczącej się kuli 60m
* siatka zwodów poziomych o wymiarach 20m x 20m
* odległość przewodów odprowadzających 20m

AT PROJECT Sp. z o.o.				ul. Krasieńskiego 4, Ostrołęka 24-100 83-050 Kolbudy	
Nazwa: Instalacja ochrony odgromowej				Data: 2024-05-10	
Opis: Instalacja ochrony odgromowej z przewodami odprowadzającymi w obszarach budowlanych na terenie Wydziału Ujęć Wody Świeżca Dobrewo				Lp. pozycji	
Ujęcie Wód Powiatowego Zarządu				Lp. pozycji	
Nazwa: Instalacja ochrony odgromowej Ujęć Wód (1-2 + 3)				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp. pozycji	
Lp. pozycji				Lp	

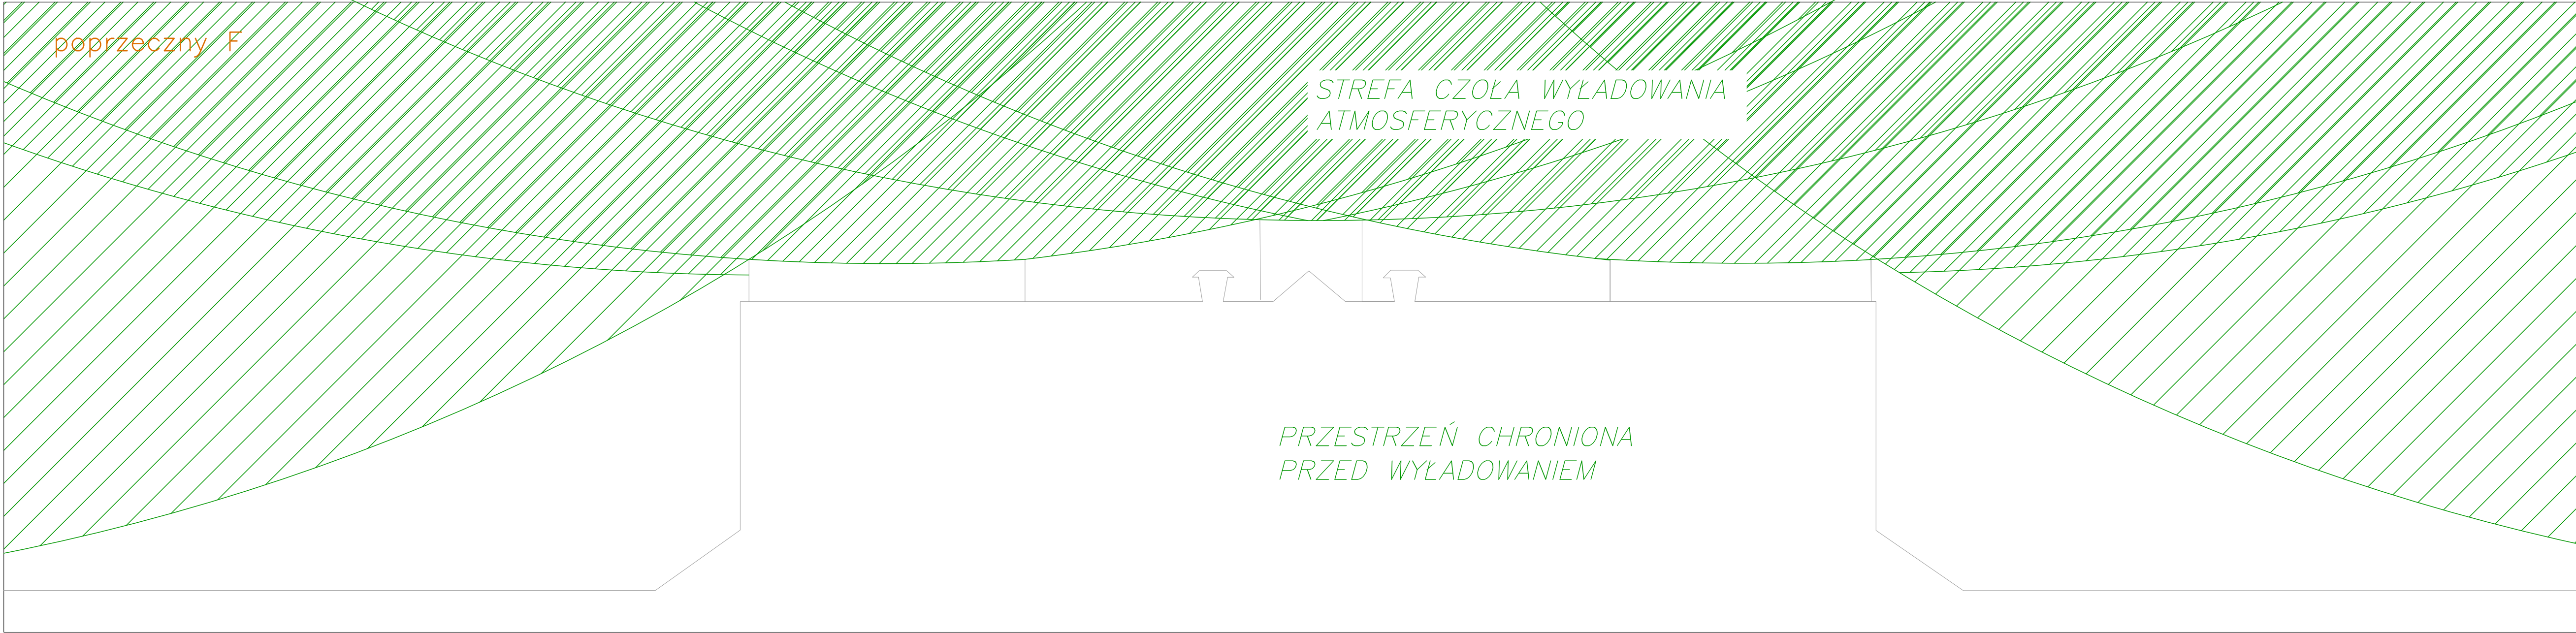

LEGENDA:

M2-M1 — linia wskazująca sprawdzenie ochrony odgromowej ujęte na rys. 03_PW_SUW-P34

Uwaga:
— określono klasę odgromową LPS IV na terenie GPZ
Lubicz na podstawie parametrów toczącej się kuli
* promień toczącej się kuli 60m
* siatka zwodów poziomych o wymiarach 20m x 20m
* odległość przewodów odprowadzających 20m

— linia wskazująca strefę ochrony na podstawie metody toczącej się kuli

AT PROJECT Sp. z o.o.					ul. Krasickiego 4, Ostróžki 83-050 Kolbudy
Inwestor: Toruńskie Wodocięgi Sp. z o.o. ul. Rybaków 31/35, 87-100 Toruń					
Nazwa inwestycji: Modernizacja istniejącej ochrony odgromowej oraz instalacji przepięciowej w obiektach budowlanych na terenie Wydziału Ujęć Wody Długocieńskie					
Objekt: Ujęcie Wód Powierzchniowych "Długocień"					Nr rysunku P35
Tytuł rys.: Sprawdzenie instalacji odgromowej filtry II (CD + F)					Strona 2/2
FAZA	FUNKCJA	IMI I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN	SPECJALNOŚĆ	PODPIS
PW	AUTOR PROJ.	inż. Krzysztof Narkowicz	POM0024ZHOE/15	Instal. elektr.	
SKALA	1:100				
BRANŻA	OPRACOWAŁ	---	---	Instal. elektr.	
EA	OPRACOWAŁ	---	---	Instal. elektr.	
DATA	OPRACOWAŁ	---	---	Instal. elektr.	
Luty 2025	OPRACOWAŁ	---	---	Instal. elektr.	
NR ARCHIW	SPRACOWAŁ	mgr inż. Bartłomiej Zosiak	POM0148POCIE06	Instal. elektr.	
---	---	---	---	---	---