




PRZEKRÓJ A - A

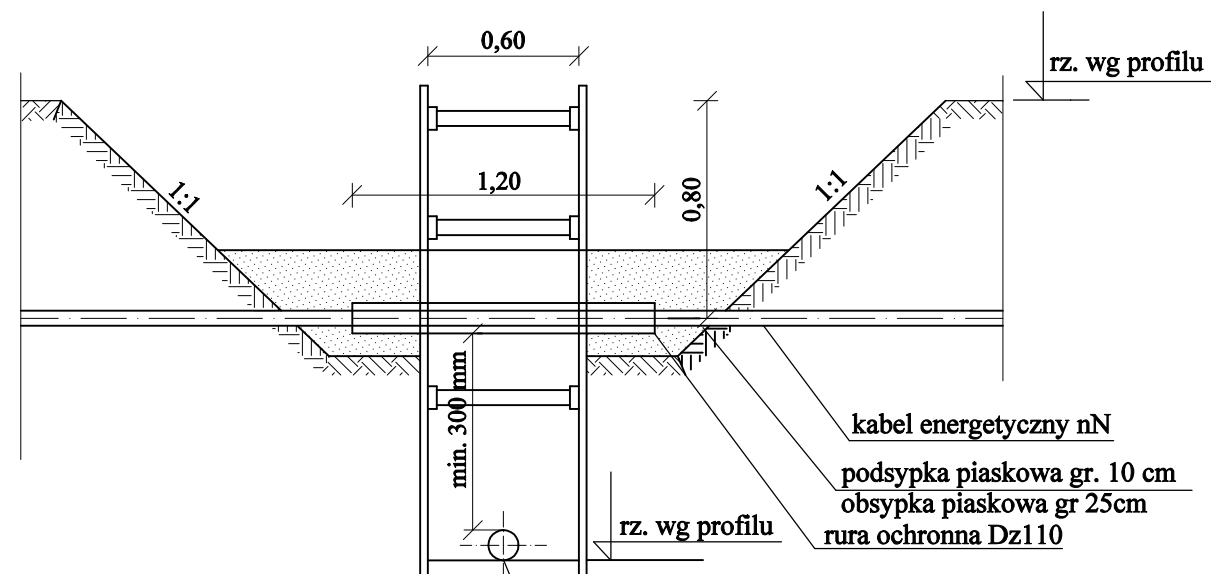

RZUT POZIOMY

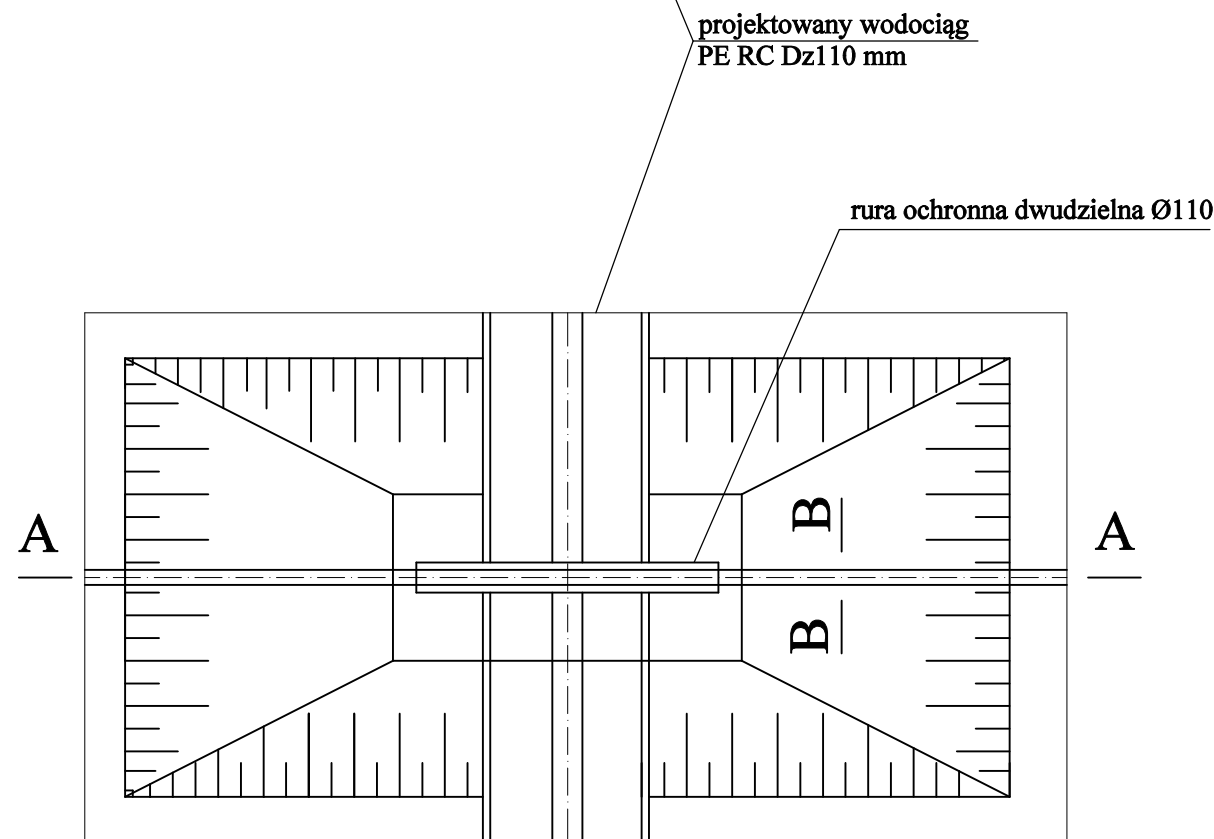

PRZEKRÓJ B - B

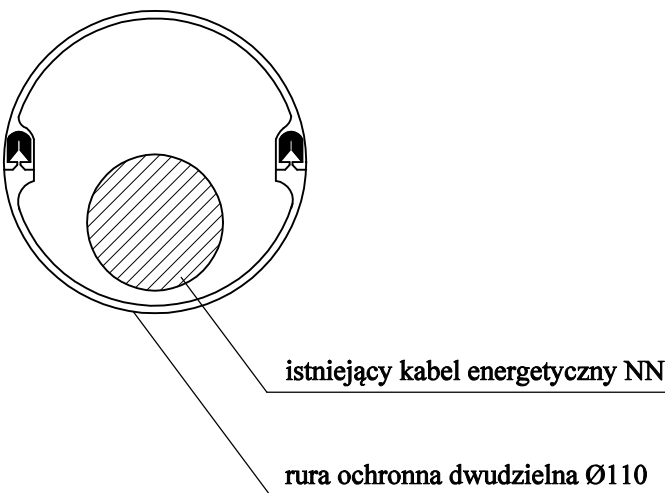

- UWAGI:
1. Zastosować, dla kabli nN o średnicy min. 110 mm, rurę ochronną dwudzielną koloru niebieskiego wyprowadzoną 0,5m poza obrys wodociągu
 2. Końce rury ochronnej uszczelnić pianką poliuretanową

HALIT Halama Grzegorz 43-246 Strumień, ul. Leśna 9				
Inwestycja: Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie ulicy Zamek i ulicy Sielskiej w sołectwie Pogórze	Nazwisko:		Podpis:	
Adres inwestycji: Pogórze, ul. Sielska	Projektował:	mgr inż. Grzegorz Halama nr upr. SLK/8862/PBS/19		
Inwestor: Gmina Skoczów Rynek 1, 43-430 Skoczów	Opracował:	mgr inż. Agnieszka Jaszczurowska		
Tytuł: Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych	Stadium: PT	Skala: -	Data: 09.2023	Nr. rys.: 4