PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
SKALA 1:100/500

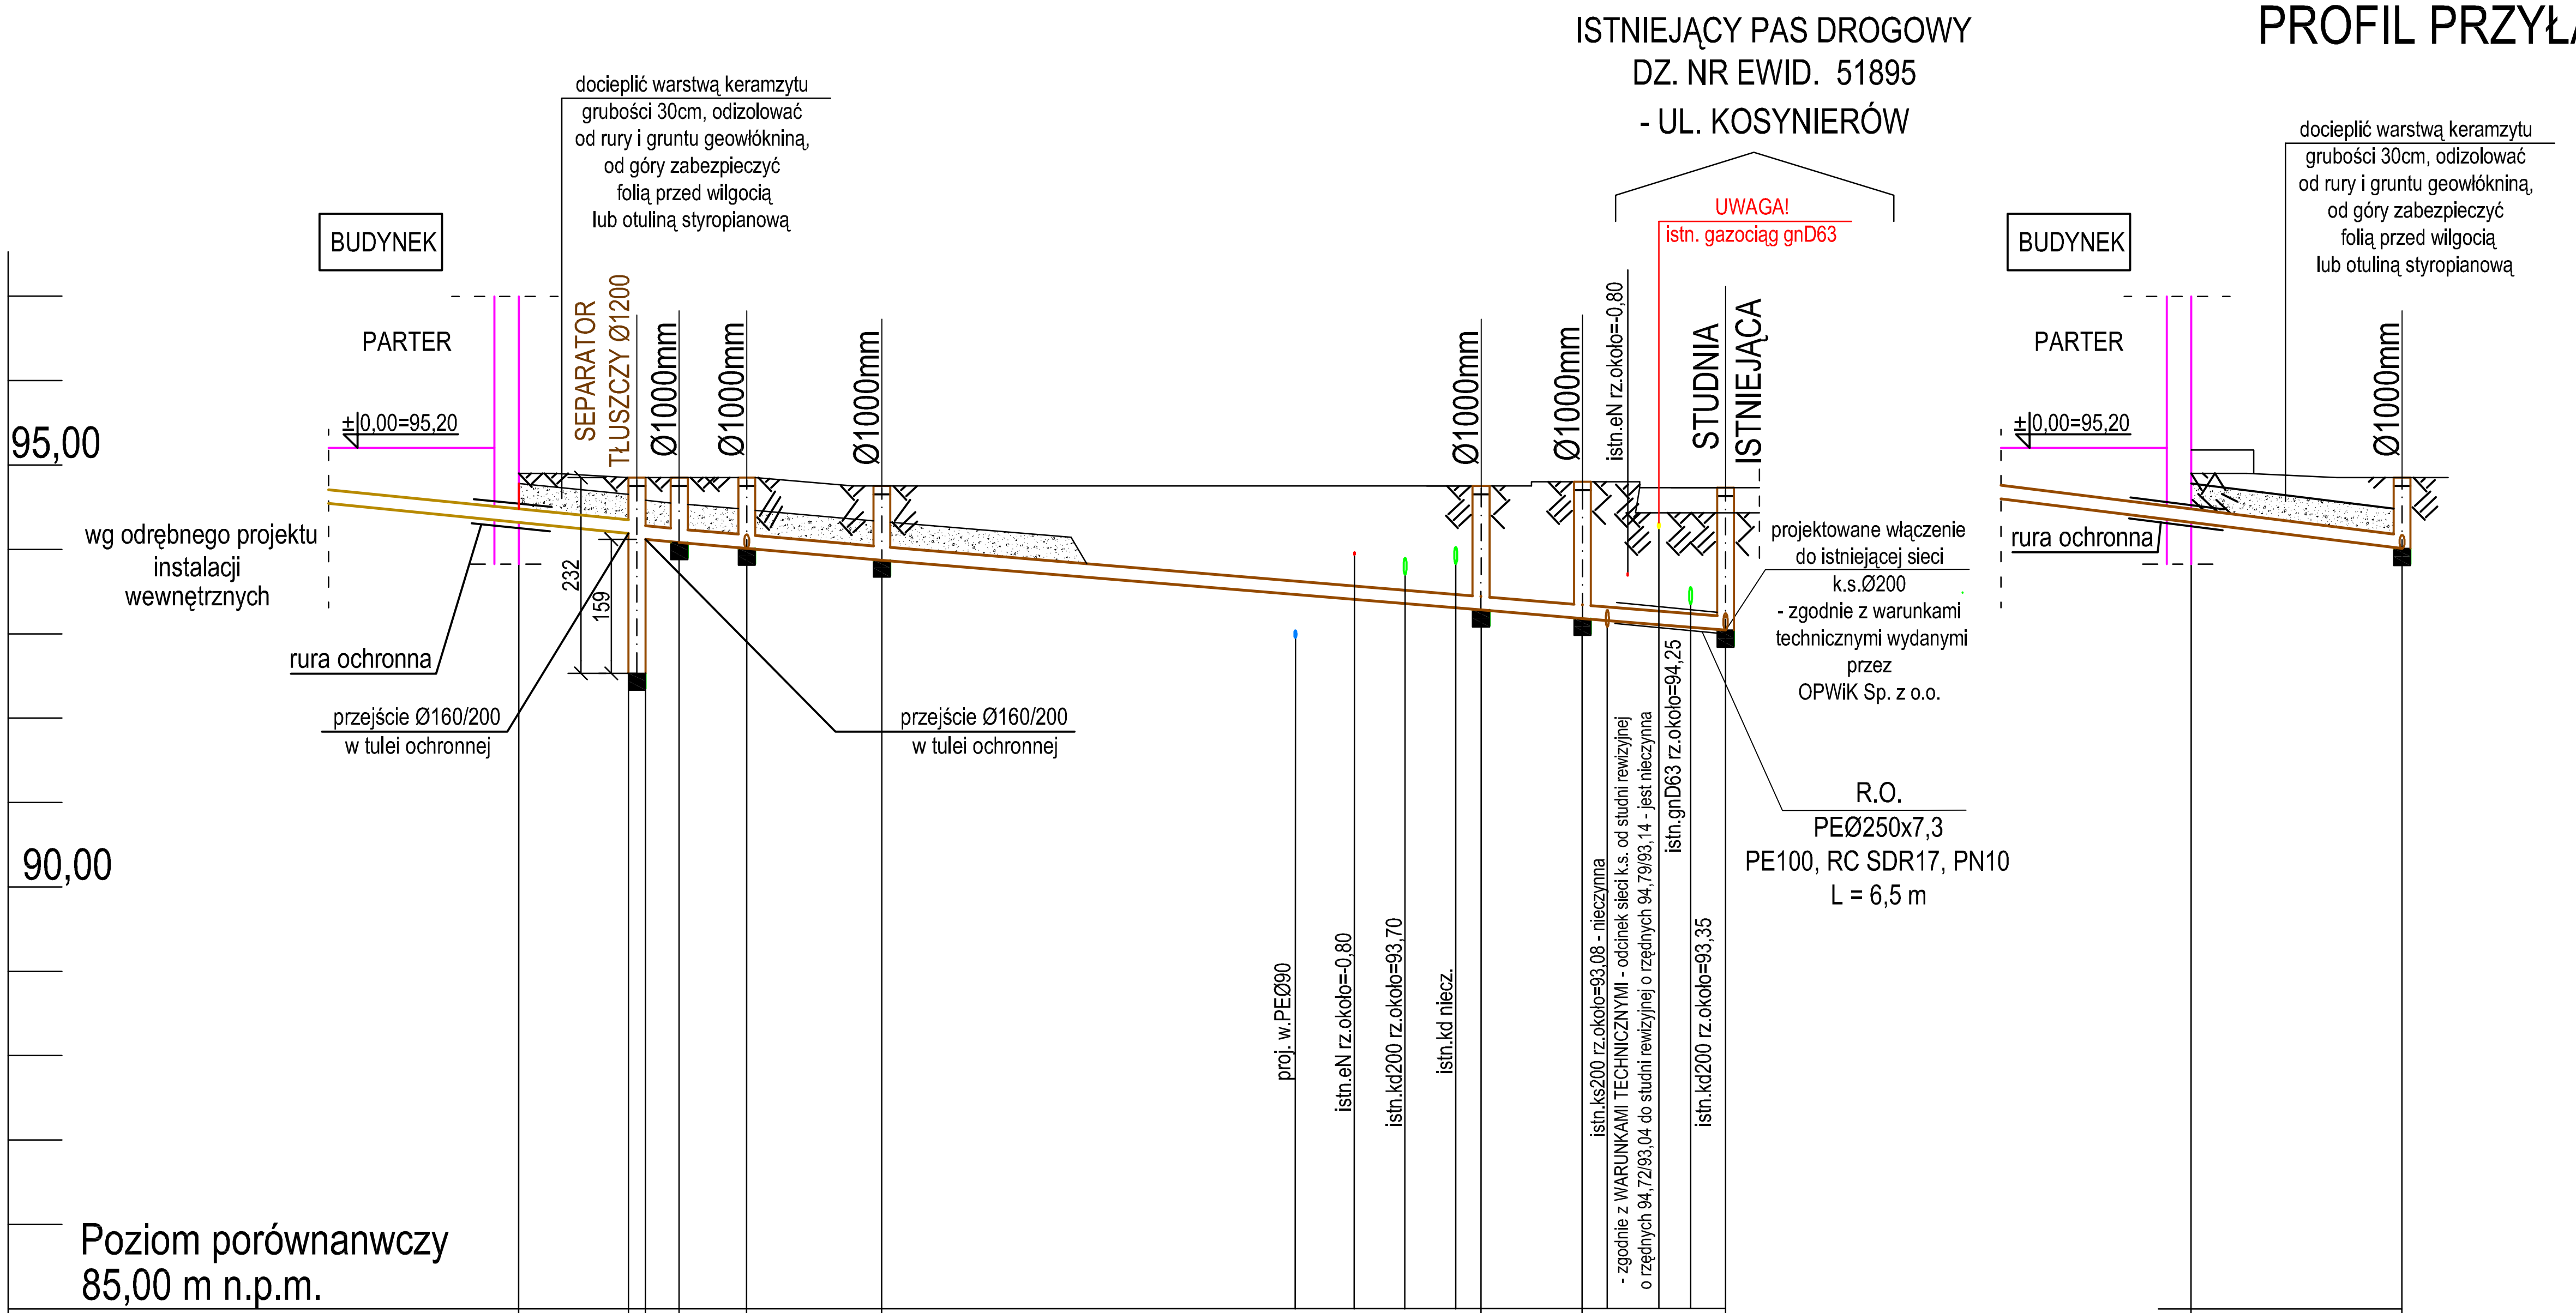

Długość [m]	Rzędna terenu projektowego	Rzędna dna kanału	Zagłębienie dna kanału [m]	Studnia
0,00	94,90	94,32	0,58	B
6,50	94,85	94,19	0,66	SEP PROJ.
7,70	94,85	94,12	0,73	
9,70	94,85	94,08	0,77	S1 PROJ. STUDNIA KONTROLNA
13,70	94,85	94,01	0,84	S2 PROJ.
21,70	94,75	93,87	0,88	S3 PROJ.
46,20				
49,70				
52,70				
57,20	94,75	93,28	1,47	S4 PROJ.
63,20	94,80	93,18	1,62	S5 PROJ.
64,70				
71,20				
71,70	94,73	93,04	1,69	Si ISTN.

Odległości [m]	Materiał / średnica	Spadek
6,50	PVC-U,kl.S Ø160x4,7	2,0 %
2,00	PVC-U,kl.S Ø160x4,7	1,65 %
4,00	PVC-U,kl.S Ø160x4,7	1,65 %
8,00	PVC-U,kl.S Ø160x4,7	1,65 %
35,50	PVC-U,kl.S Ø160x4,7	1,65 %
6,00	PVC-U,kl.S Ø160x4,7	1,65 %
8,50	PVC-U,kl.S Ø160x4,7	1,65 %

Długość [m]	Rzędna terenu projektowego	Rzędna dna kanału	Zagłębienie dna kanału [m]	Studnia
0,00	94,90	94,32	0,58	B
10,60	94,85	94,01	0,84	S2 PROJ.

Odległości [m]	Materiał / średnica	Spadek
12,50	PVC-U,kl.S Ø160x4,7	2,5 %

S1 PROJ. - projektowana studnia kanalizacji sanitarnej

S1 PROJ. STUDNIA KONTROLNA - projektowana studnia kontrolna kanalizacji sanitarnej

SEP PROJ. - projektowany SEPARATOR TŁUSZCZY

Si ISTN. - istniejąca studnia kanalizacji sanitarnej

UWAGA:
Rzędne lub głębokości istniejącej infrastruktury podziemnej podano w przybliżeniu, na podstawie mapy do celów projektowych. Aby ustalić rzeczywiste rzędne istniejącego uzbrojenia terenu, należy wykonać przekopy kontrolne.

Zastrzega się możliwość kolizji z uzbrojeniem, które nie jest naniesione na mapie.

OSTPROJEKT
Biuro Architektoniczno Budowlane
Mirosław Grzyb
07 - 410 Ostrołęka
ul. Kilińskiego 32a
tel. (29) 764 57 99

Nazwa rys.	PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ	Nr rys. SZ-3
Nazwa inwestycji:	BUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	
Adres inwestycji:	działka nr ewid. 51872 / 2, 51872 / 1; 21277/3 ;51895 jednostka ewidencyjna: 146101_1 obręb ewidencyjny: 0005 Ostrołęka	Skala: 1:100/500
Inwestor:	Miasto Ostrołęka Plac Bema 1, 07-400 Ostrołęka	PROJEKT TECHNICZNY

Zespół projektowy:	Specjalność	Upr.	Podpis	Data:
Projektant: mgr inż. Kinga Bolc	specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	WAM/0029/POOS/10		02.2025r.
Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Banach	specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	WAM/0117/POOS/08		