


PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, SKALA 1:100/500

ISTNIEJĄCY PAS DROGOWYDZ. NR EWID. 21277/3
- UL. SIENKIEWICZA

1:500

1:100

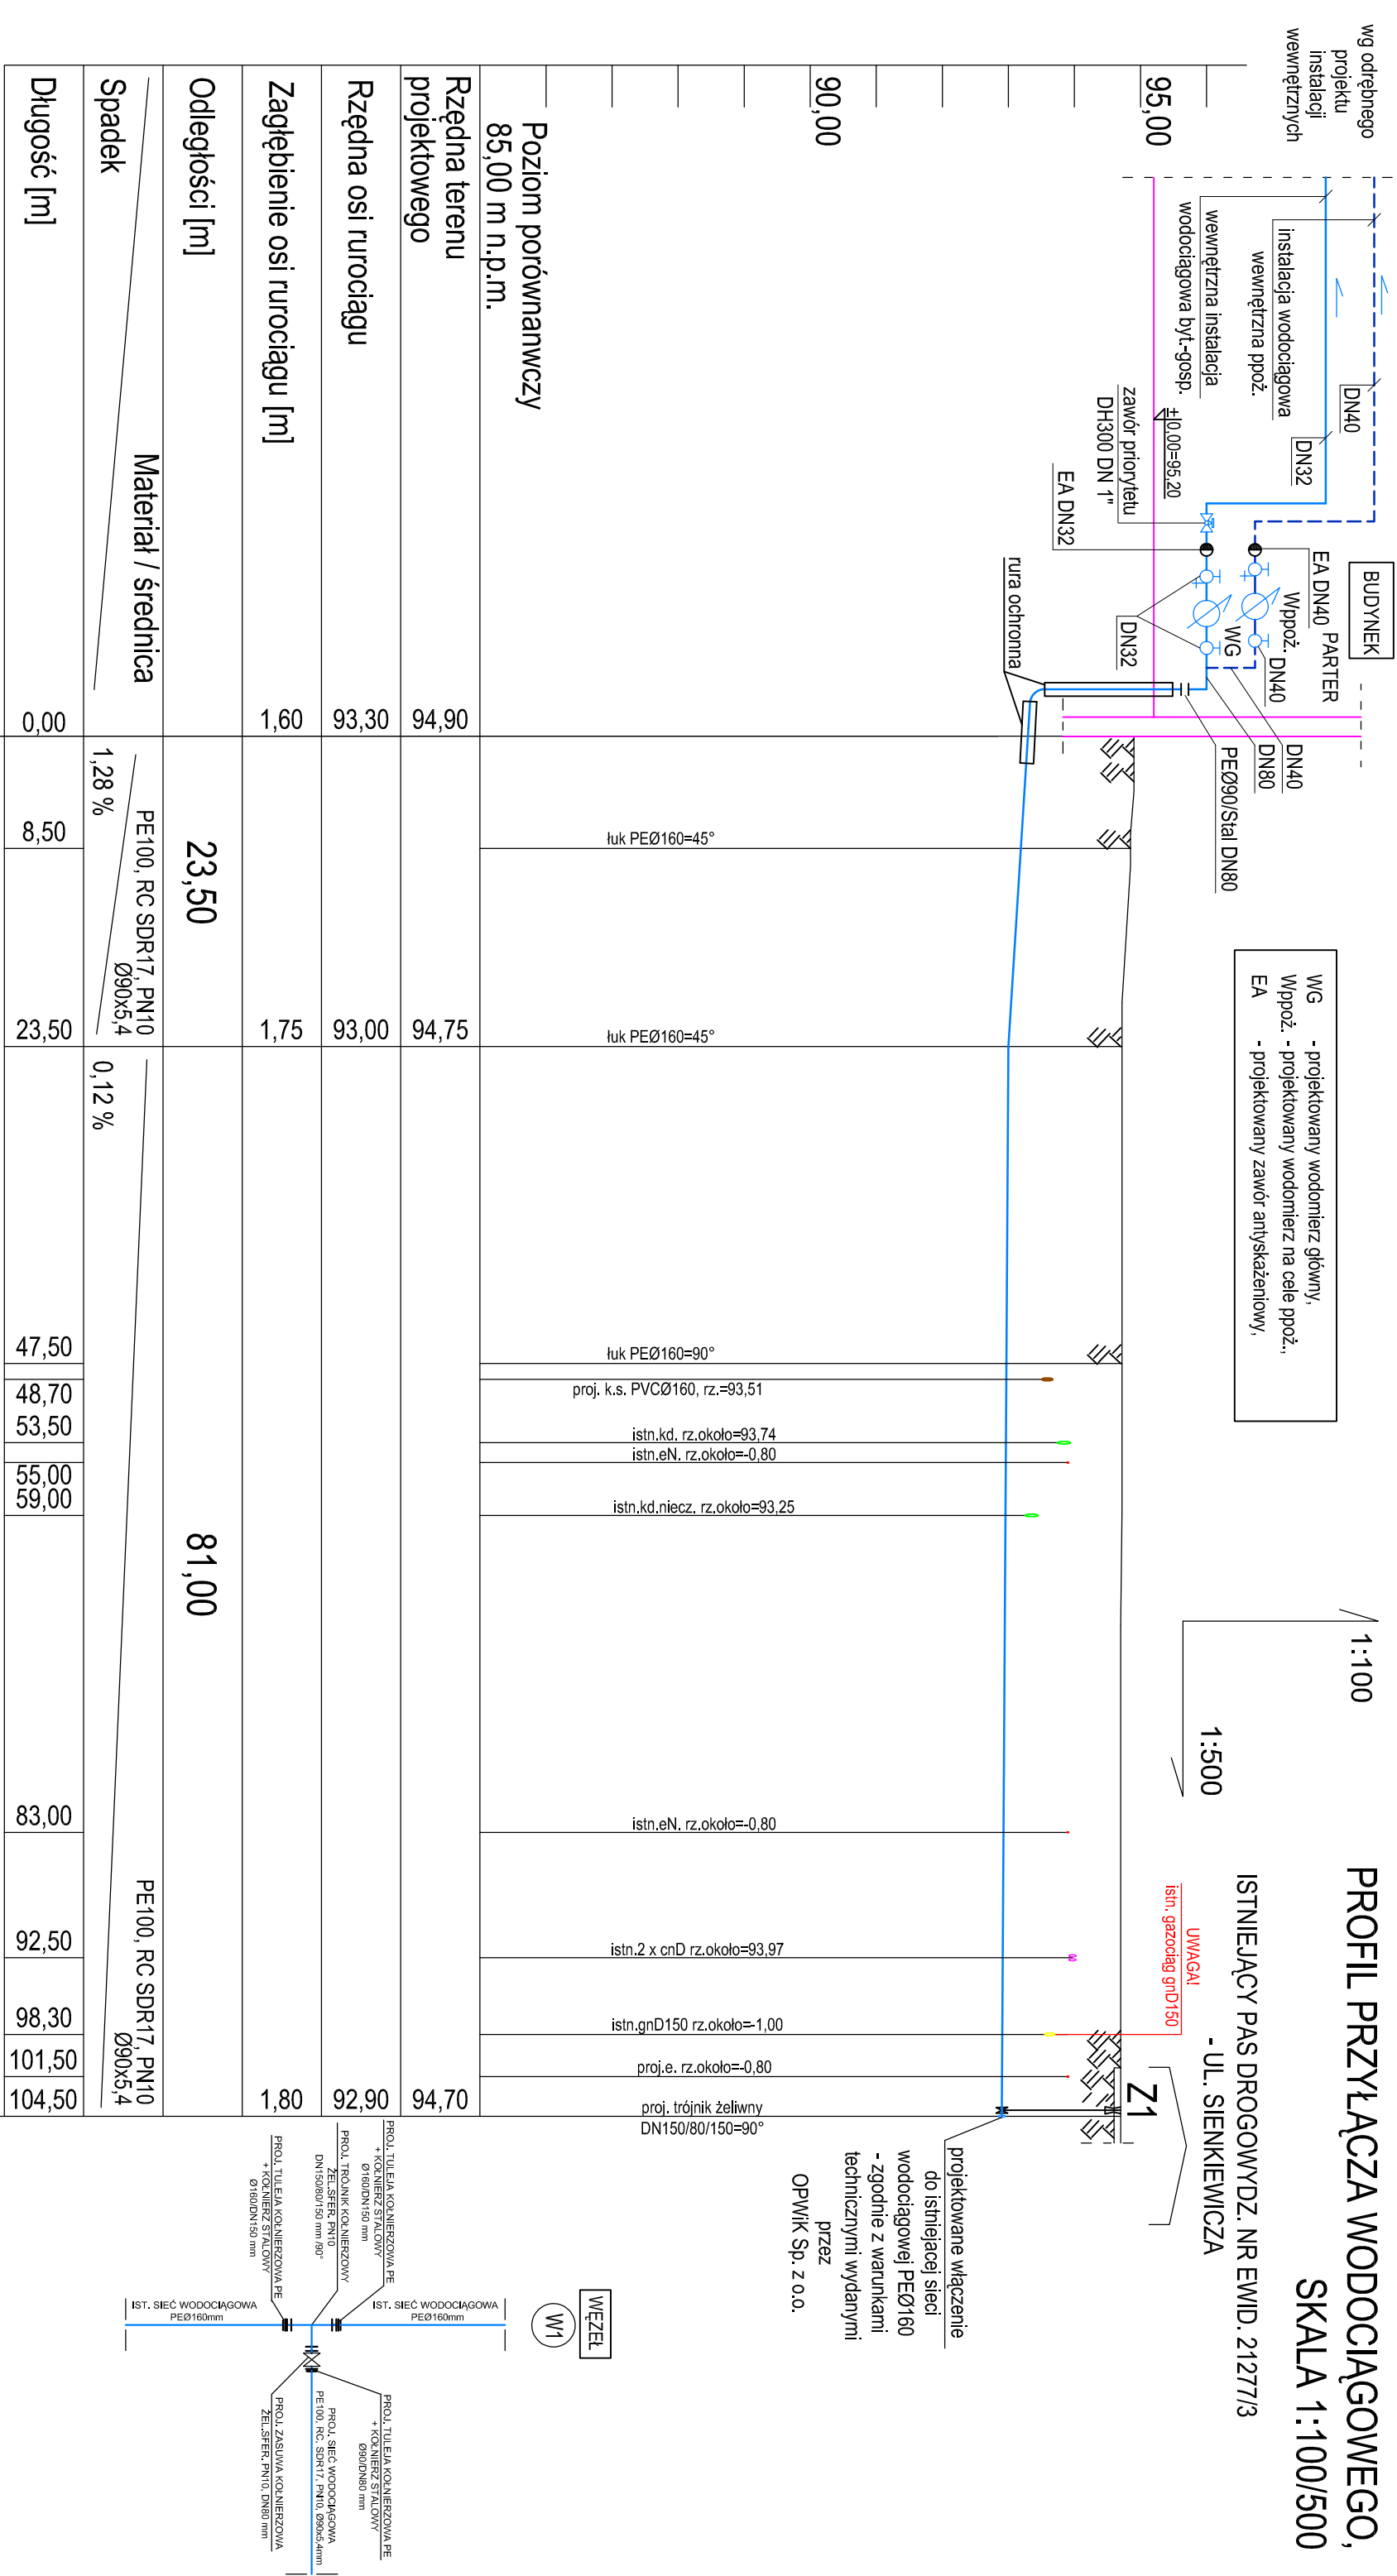

projektowane włączenie
do istniejącej sieci
wodociągowej PEØ160
- zgodnie z warunkami
technicznymi wydanymi
przez
OPWiK Sp. z o.o.

przez
OPWiK Sp. z o.o.

WÉZET
W1

Poziom porównawczy
85,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowego	94.90
----------------------------	-------

Rzędna osi rurociągu

Zagłębienie osi rurociągu [m]

Odległości [m]

81,00

Material / střednica
Spadek

0.12%

Długość [m]

47,50
48,70
53,50
55,00
59,00

$$W/2$$
$$W_1$$

W1

- projektowany węzeł wodociągowy

UWAGA:

Różne lub głębokości istniejącej infrastruktury podziemnej podano w przybliżeniu, na podstawie mapy do celów projektowych. Aby ustalić rzeczywiste rzędne istniejącego uzbrojenia terenu, należy wykonać przekłopy kontrolne.

Zastrzega się możliwość kolizji z uzbrojeniem, które nie jest naniesione na mapie.

Nazwa P.S.	In-P.S.
PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO	
SZ-2	
<div>OŚTROPOLSKIE Biuro Architektomontażu Budowlane Mirosław Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kiłkiskiego 32a tel. (29) 764 57 99</div>	
Nazwa inwestycji:	BUDOWA PRZEDESZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 WRAZ Z BUDOWNĄ PRZYŁĄCZĄ WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARSZYZACA
Aktas inwestycji:	dziatka nr ewid. 51872 / 2 . 51872 / 1 : 212773 ; 51895
Jednostka ewidencyjna:	jednostka ewidencyjna: 146101 _ J
Obieg ewidencyjny:	obieg ewidencyjny: 0005 Ostrołęka
Investor:	Miasto Ostrołęka Plac Boima 1 , 07-400 Ostrołęka
Zespół projektowy: Projektant: mgr inż. Kinga Bole Sprawdzający: mgr inż. Andrzej Panach	Specialność Upr. Wykazanie się na terenie województwa mazowieckiego w zakresie planowania i konstruowania obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej; wykazanie się na terenie województwa mazowieckiego w zakresie planowania i konstruowania obiektów budowlanych i infrastruktury technicznej; WAAM/0117/PBOS/08
Date:	Podpis 02.2025r
PROJECT TECHNICAL DRAWING	