


UWAGI OGÓLNE:

1. Projekt należy rozpatrywać z kompletem opracowań branżowych.
2. Należy omieść elementy konstrukcyjne budynku oraz omieść inne instalacje.
3. Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać aktualne atesty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a ich montaż i eksploatacja zgodna z wytycznymi producenta.
4. Roboty budowlane i instalacyjne winny być prowadzone pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania budową oraz być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi normami i przepisami oraz przy zachowaniu zasad BHP.

UWAGI:

1. Nie należy odmierzac wymiarów z rysunku, ani używać go jako szablonu.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wynikiary należy sprawdzić w naturze.
3. Przed rozpoczęciem robót należy sprawdzić trasę, rzędnę i wymiary poszczególnych instalacji.
4. Wszelkie odstępnia wykonawstwa od rozróżań projektowanych należy uzgodnić z nadzorem inwestorskim.
5. Przejścia przewodów przez przegrody budowlane powadzić w rurach ochronnych.
6. Przed zamówieniem elementów instalacji i rozpoczęciem robót montażowych sprawdzić możliwość wykonywania instalacji w warunkach realizacji. Wszelkie niejasności konsultować z nadzorem inwestorskim.
7. Osprzęt, armature i urządzenia należy montować zgodnie z wymaganiami producenta i zestawień dopuszczonych. Odstępstwo uzgodnić z nadzorem inwestorskim.
8. Przewody prowadzić z uwzględnieniem zasad kompensacji wydłużen przewodów - zgodnie z wytycznymi producenta.
9. Prowadzenie wysokościów przewodów koordynować międzybranżowo i z nadzorem inwestorskim.
10. Należy zachować szczególną uwagę i ostrożność podczas wykonywania przebiegów przez przegrody budowlane - prace prowadzić pod ścisłym nadzorem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru wyznaczonego przez Inwestora.

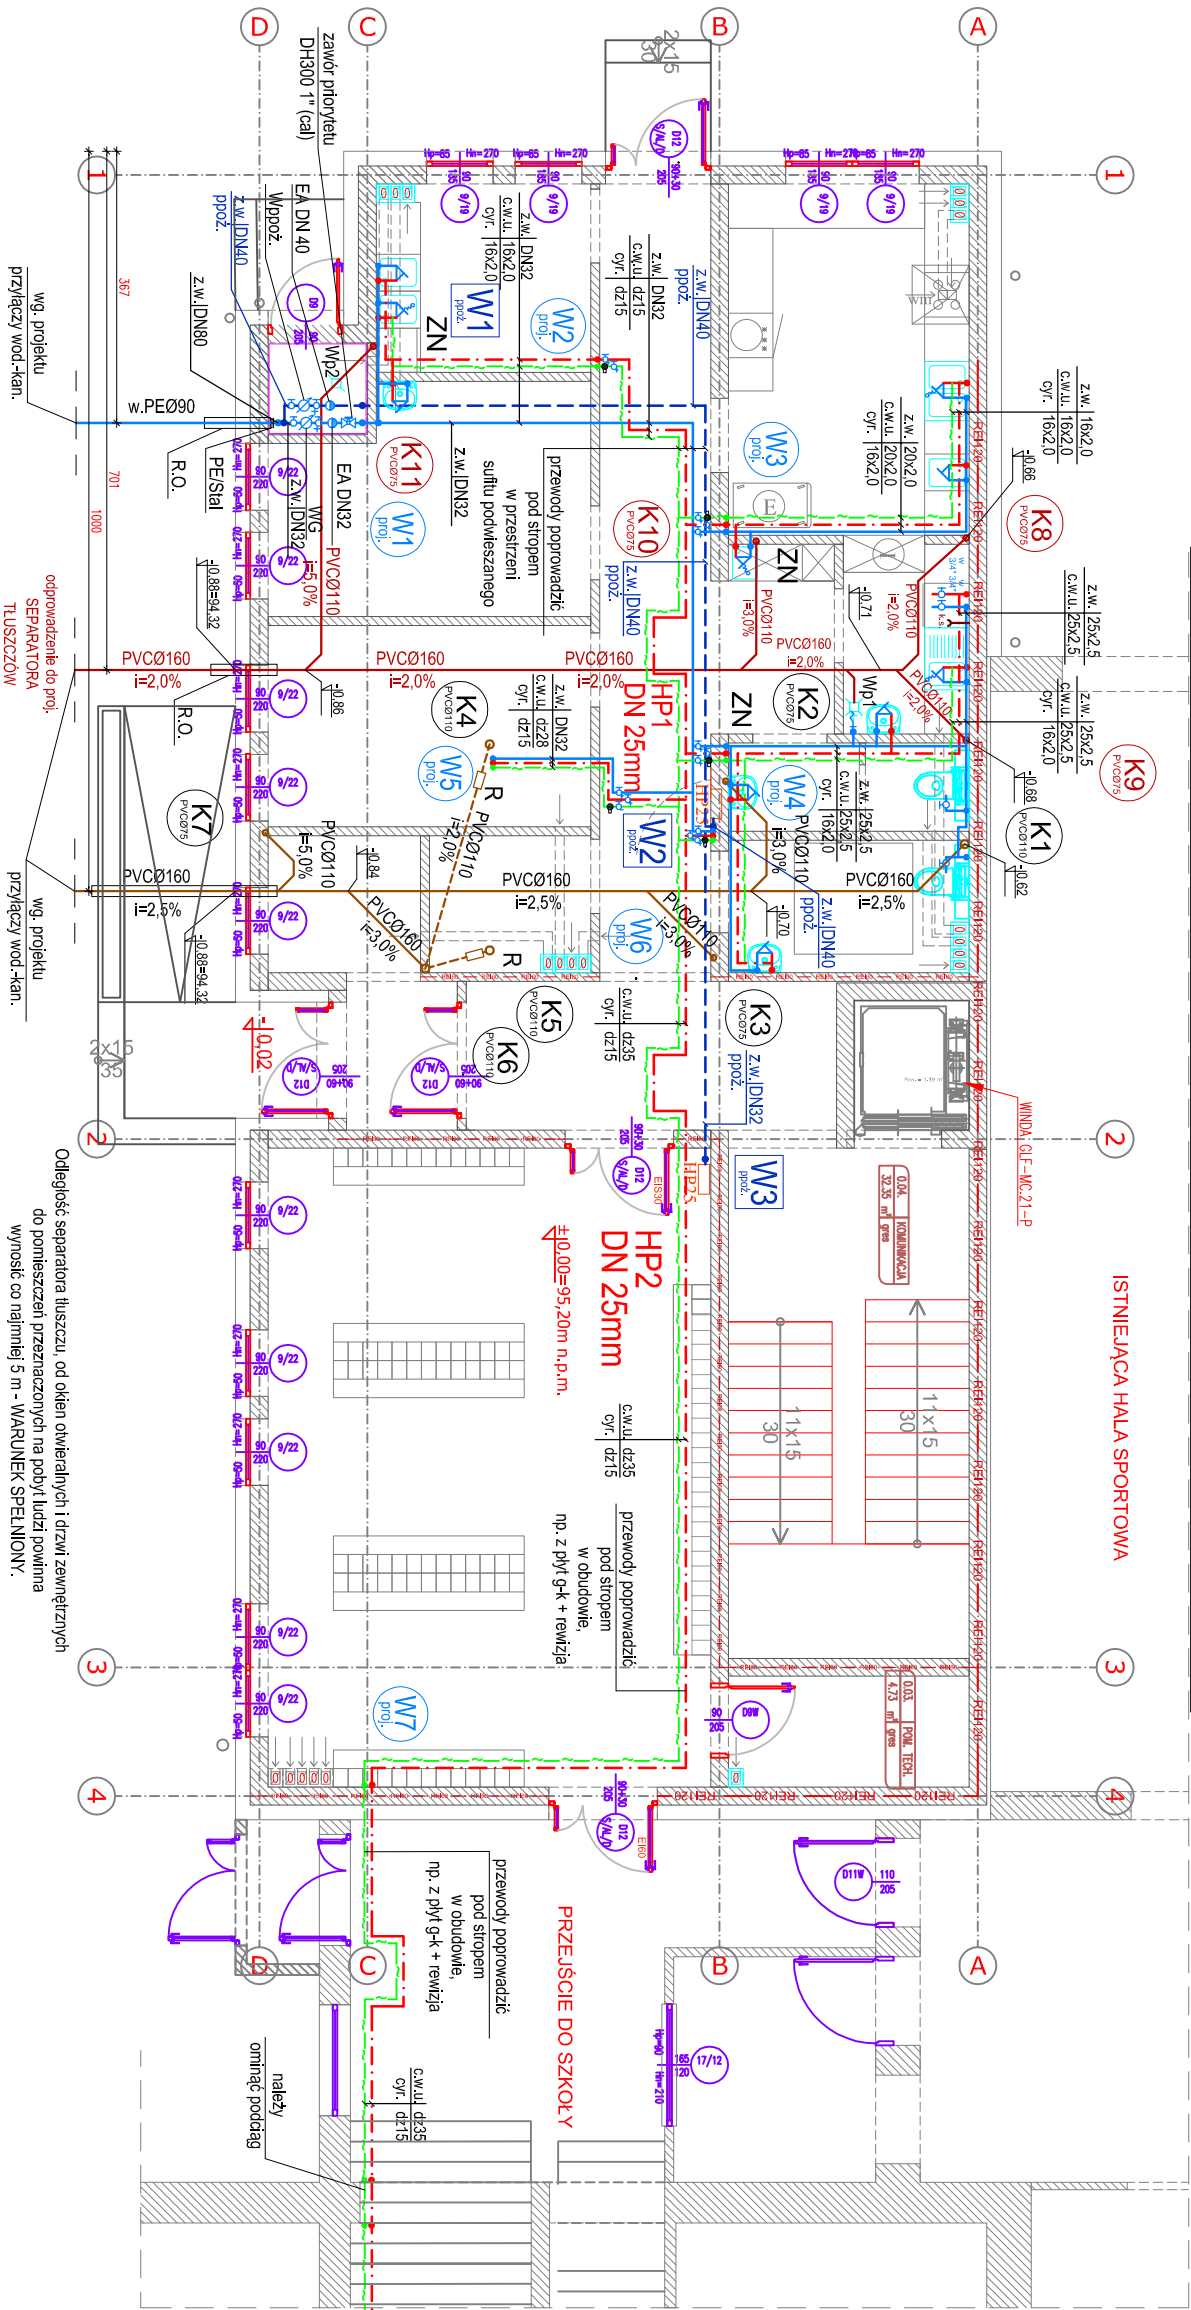

INSTALACJA WOD.-KAN.

- RZUT PARTERU, SKALA 1:100

UWAGI!

RYСУNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI ROZWINIĘĆ INSTALACJI.

Zespół projektowy:	OSTROJEK	
	Biuro Architektoniczno Budowlane	
Projektant:	mgr inż. Kinga Bole	
	mgr inż. Andrzej Banach	
Sprawdzający:	mgr inż. Andrzej Banach	
	mgr inż. Andrzej Banach	
Nazwa rysunku:	INSTALACJA WOD.-KAN. - RZUT PARTERU	
	S-1	
Nazwa inwestycji:	WYKAZ Z BUDOWA PRZYLĄCZA WODOCIĄGOWEGO	
	I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ INFRASTRUKTURĄ	
Adres inwestycji:	ul. Kilińskiego 32a	
	tel. (29) 764 57 99	
Inwestor:	Miaso Ostrołęka	
	Plac Bema 1, 07-400 Ostrołęka	
Specjalność:	Up.	
	WAM/0029/POOS/10	
Data:	02.2025r.	
	WAM/0117/POOS/08	